



DOSTĘPNOŚĆ

Dostęp do miejsc publicznych jest podstawowym prawem osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Należy więc wdrażać takie rozwiązania architektoniczne i techniczne, aby umożliwić wszystkim: osobom z niepełnosprawnością, osobom starszym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej, **zachowanie maksymalnej niezależności** w życiu codziennym.

Osoby te muszą mieć przede wszystkim **łatwy dostęp do wszystkich obiektów publicznych**, takich jak budynki użyteczności publicznej, ośrodki kultury, szpitale, centra handlowe, budynki zamieszkania zbiorowego czy też mieszkania indywidualne.

ROZWIĄZANIA DELABIE

Grupa DELABIE proponuje **kompletną gamę** poręczy oraz akcesoriów (siedzisk natryskowych, dozowników mydła itp.) pozwalających na **dostosowanie przestrzeni** do różnego rodzaju potrzeb oraz do każdego typu użytkownika, bez względu na jego wiek czy stopień samodzielności.

Na terytorium Polski obowiązują dwa główne akty prawne, które poruszają problem dostępności. Pierwszy to **Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.** w wersji zaktualizowanej w 2019 roku, który określa bardzo ogólne parametry instalacji i przestrzeni sanitarnych, w tym przestrzeni sanitarnej bez barier (szerokość drzwi, wymiary brodzika, wymiary przestrzeni manewrowej itp.). Drugi to **Ustawa o dostępności z dnia 19 lipca 2019 r.**, która realizuje zapisy Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością i **nakłada na instytucje publiczne obowiązek przystosowania się do potrzeb osób z niepełnosprawnością w zakresie dostępności cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej i architektonicznej.**

Przewodnik ten zawiera zalecenia i porady dotyczące prawidłowej instalacji naszych produktów. Oparte są one na niemieckiej normie DIN, która jest doskonale dopracowana, precyzyjna i poparta wieloletnią praktyką.

Informacje te mają jednak charakter wyłącznie poglądowy. **Informacje i porady dotyczące instalacji należy dostosować do odpowiednich przepisów, jeśli takie istnieją (np. wysokość montażu, długość poręczy, liczba produktów i pomieszczeń bez barier oraz ich układ). Przepisy te mogą się znacznie różnić w zależności od kraju.**

Aby spełnić wszystkie te wymagania, **przestrzenie sanitarne**, takie jak kabiny prysznicowe, przebieralnie, łazienki i toalety, powinny być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

WC

W obiektach publicznych, na każdym piętrze dostępnym dla osób z niepełnosprawnością, jeśli są na nim ogólnodostępne pomieszczenia sanitarne, musi się w nich znajdować przynajmniej jedno **WC** i jedna **umywalka przystosowana** dla osób na wózku inwalidzkim.

Miski ustępowe dla osób z niepełnosprawnością powinny być zainstalowane w pobliżu toalet dla osób sprawnych, tak aby wszystkie były zgrupowane w jednej strefie.

Jeśli w budynku są oddzielne toalety dla kobiet i mężczyzn, to toalety dla osób z niepełnosprawnością również powinny być dostępne dla każdej płci. Umywalki, lub co najmniej jedna z kilku, powinny być dostępne dla osób z niepełnosprawnością, podobnie jak inne elementy wyposażenia, w tym **lustra, dozowniki mydła, suszarki do rąk itp.**

Budynki zamieszkania zbiorowego




Wszystkie budynki zamieszkania zbiorowego posiadające lokale mieszkalne muszą mieć pokoje urządzone i dostępne dla osób z niepełnosprawnością.

Ilość pokoi bez barier na całkowitą ilość pokoi w budynku	
Do 20 pokoi	1 pokój bez barier
Do 50 pokoi	2 pokoje bez barier
Powyżej 50 pokoi	1 dodatkowy pokój bez barier na każde 50 pokoi

Ośrodki dla osób starszych lub osób z niepełnosprawnością fizyczną

Wszystkie pokoje lub mieszkania, łazienki, kabiny prysznicowe czy toalety muszą być przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.



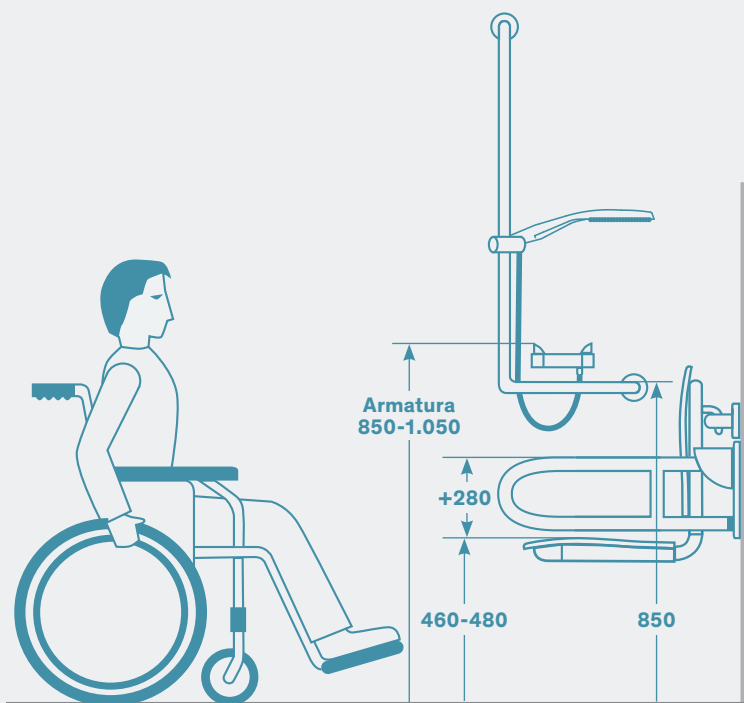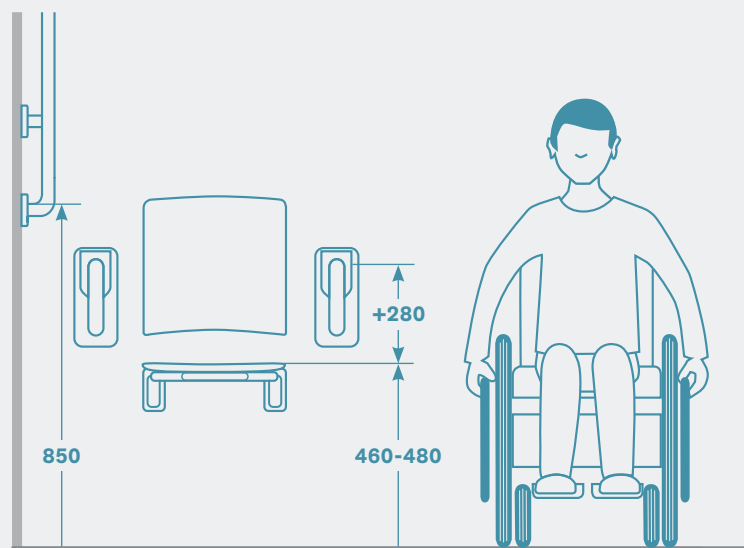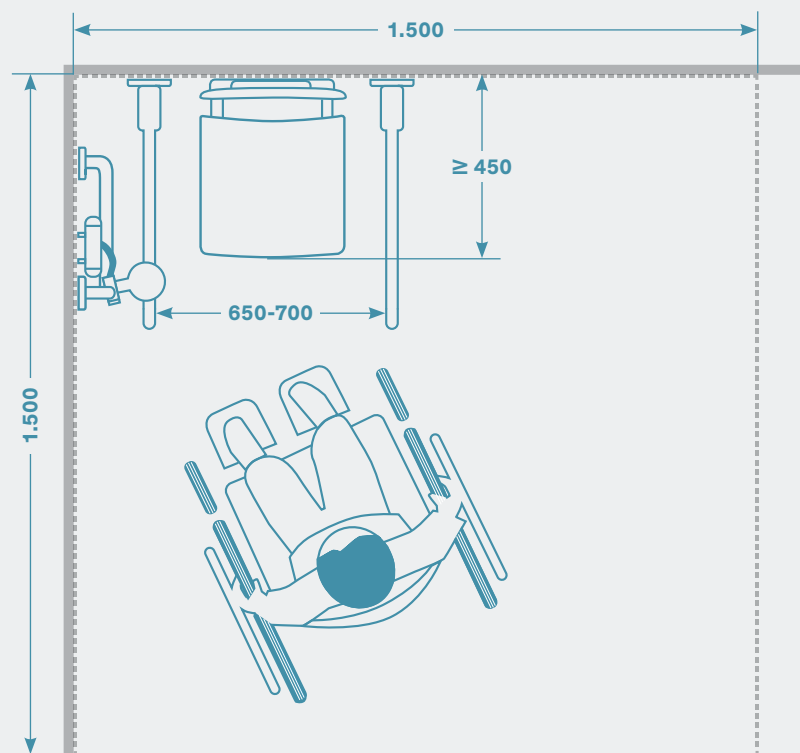

PRZESTRZEŃ NATRYSKOWA

W obiektach publicznych, takich jak baseny, hotele, szpitale czy domy spokojnej starości, użytkownicy mają do swojej dyspozycji całe strefy bądź pojedyncze kabiny prysznicowe. Oto zalecenia dla każdej takiej przestrzeni:

- **Siedzisko natryskowe** o głębokości minimum 450 mm zainstalowane na wysokości od 460 do 480 mm. Po obu stronach siedziska należy zamontować **uchylne poręcze łukowe** w rozstawie od 650 do 700 mm i na wysokości 280 mm nad siedziskiem (mierzone od powierzchni siedziska do górnej krawędzi poręczy). Poziomy drążek **poręczy natryskowej w kształcie „T”** powinien znajdować się na wysokości 850 mm.
- **Przestrzeń manewrowa** 1 500 × 1 500 mm, aby zapewnić swobodny obrót wózka inwalidzkiego.
- Armatura z ogranicznikiem temperatury maksymalnej lub armatura termostatyczna z zimnym korpusem i długim uchwytem (*patrz katalog „Armatura do placówek opieki zdrowotnej i domów opieki” DOC 900PL*).

PRZEBIERALNIE / SZATNIE

Przebiernie również należy wyposażyć w odpowiednie dla osób z niepełnosprawnością siedzisko i poręcze, należy też w nich przewidzieć przestrzeń manewrową.

Różne akcesoria, takie jak wieszaki na ubrania, lustra czy suszarki do włosów, muszą być rozmieszczone tak, aby mogła do nich dosięgnąć i z nich skorzystać również osoba siedząca.

Przykładowy dobór produktów



Mobilne siedzisko natryskowe do zawieszenia
Nr 510300N



Składane i zdejmowane siedzisko natryskowe Be-Line® z podporą
Nr 511930BK



Poręcz uchylna NylonClean
Nr 5160N



Poręcz Be-Line® w kształcie „T” z przesuwным drążkiem pionowym
Nr 511944BK



Poręcz prosta z Innox UltraPolish 300 do 900 mm
Nr 5050, 50504, 50505 itd.






Uchwyt na słuchawkę natryskową i mydelniczkę na suwaku
Nr 4110P i 510120



Podtynkowa termostatyczna bateria natryskowa
Nr H9633



Ekstrapłaski brodzik natryskowy dla OzN
Nr 150500

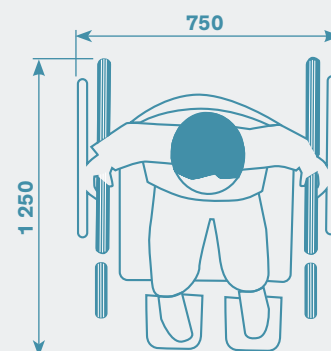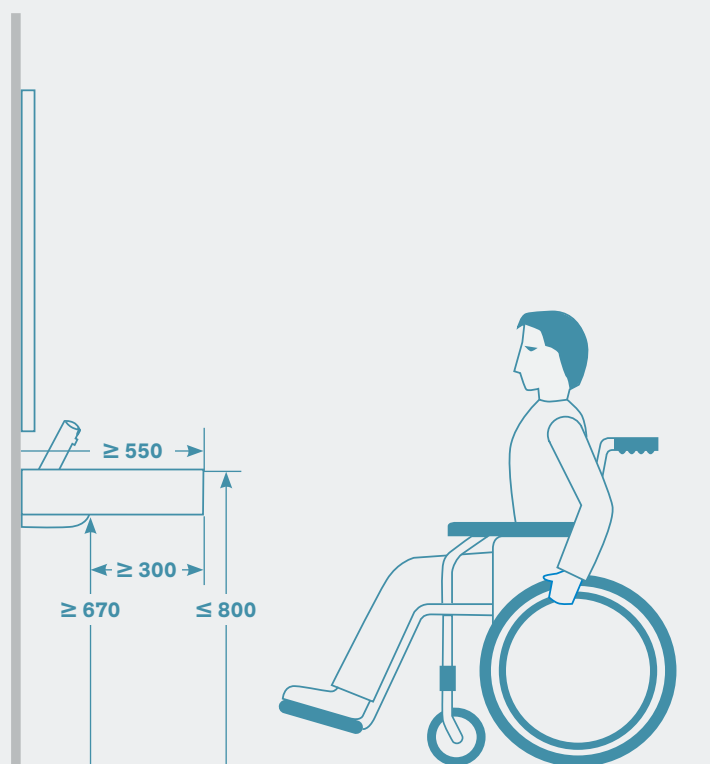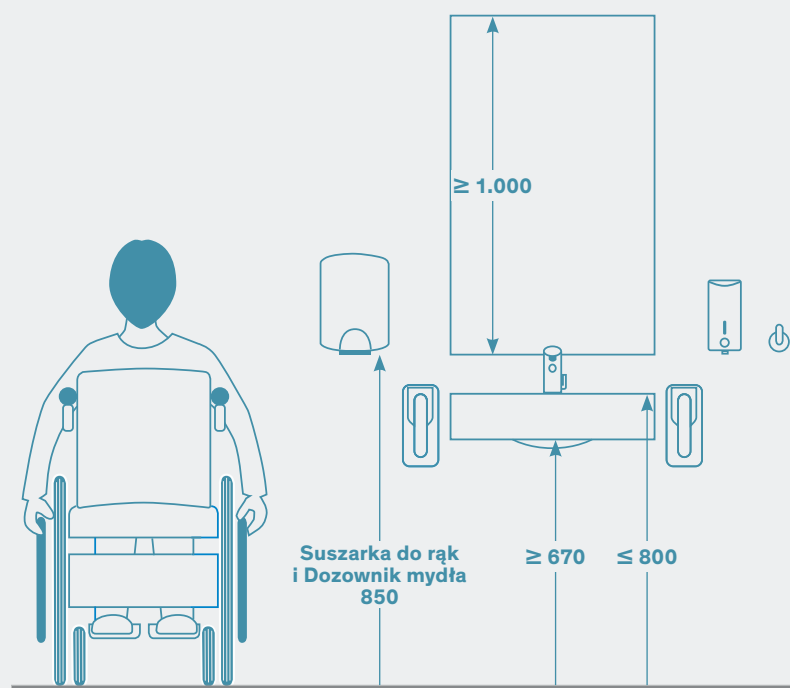

Należy uwzględnić wymiary wózka inwalidzkiego

PRZESTRZEŃ UMYWALKOWA

Dostępna dla osób z niepełnosprawnością łazienka musi posiadać **odpowiednio wyposażoną przestrzeń umywalkową**.

Górna krawędź **umywalki** powinna znajdować się na wysokości max. 800 mm. Aby zapewnić do niej swobodny dostęp osobie na wózku inwalidzkim, pod umywalką potrzebna jest wolna przestrzeń na nogi osoby siedzącej: przynajmniej 300 mm głębokości i 670 mm wysokości.

Aby osoba z niepełnosprawnością mogła swobodnie osuszyć dłonie po umyciu, również **suszarka do rąk lub podajnik ręczników papierowych** powinny być łatwo dostępne. Wylot powietrza suszarki lub otwór podajnika papieru powinny znajdować się więc na wysokości 850 mm.

Łatwo dostępny powinien być też **dozownik mydła**, dlatego należy go zamocować na wysokości 850 mm (otwór podający mydło).

Można również zamontować **stałe poręcze łukowe, poręcz ochronną do umywalki** lub umywalkę ze zintegrowanymi uchwytyami.

Zalecamy instalację armatury elektronicznej bądź czasowej z ogranicznikiem temperatury maksymalnej i ergonomicznym uchwytem lub funkcją delikatnego uruchamiania (patrz katalog „Armatura sanitarna do obiektów publicznych” DOC 609PL, „Armatura do placówek opieki zdrowotnej i domów opieki” DOC 900PL i „Urządzenia sanitarne ze stali nierdzewnej” DOC 750PL).

Przykładowy dobór produktów




Lustro z Inoxy o wysokości 1 m
Nr 3459



Lustro uchylne z długim ergonomicznym uchwytem
Nr 510201N



Elektryczny dozownik mydła
Nr 512066P

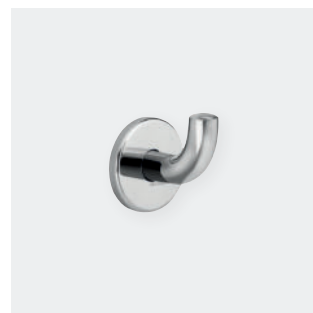

Wieszak na ubrania z Inoxy
Nr 4043P




Ultrazzybka suszarka do rąk HIGHFLOW
Nr 510622




Umywalka MINERALCAST PMR dla OzN
Nr 132306



Bateria z długą dźwignią
Nr 2721LEP

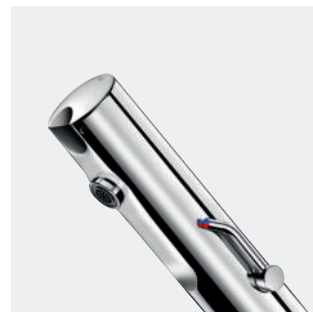

Bateria elektroniczna
Nr 490006LH

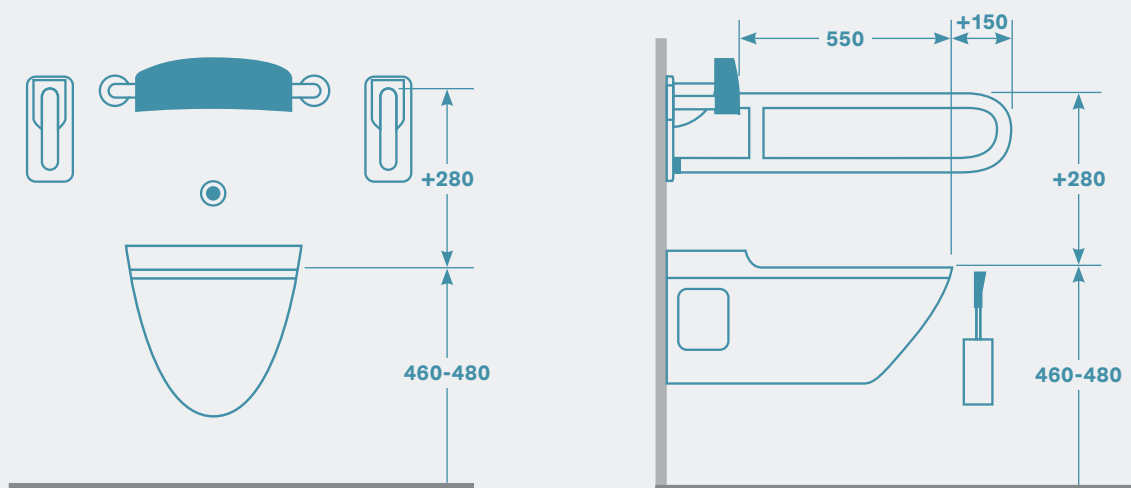

PRZESTRZEŃ WC I PISUARY

Projektując toaletę dla osób z niepełnosprawnością, należy pamiętać, aby przewidzieć przestrzeń użytkową oraz **przestrzeń manewrową** o wymiarach 1 500 × 1 500 mm przed samym WC. **Po obu jego stronach** należy dodatkowo zapewnić **wolną przestrzeń** o minimum 900 mm szerokości i 700 mm głębokości.

Po obu stronach WC należy również zamontować **uchylne poręcze łukowe** w rozstawie od 650 do 700 mm i na wysokości 280 mm nad WC (mierzone od górnej krawędzi miski ustępowej do górnej krawędzi **poręczy**). Zalecana długość uchylnych poręczy łukowych powinna być równa długości miski ustępowej (700 mm) powiększonej o 150 mm. Należy również przewidzieć oparcie, które powinno być zamocowane tak, żeby pozostawić między nim a przednią krawędzią miski ustępowej 550 mm przestrzeni.

Do spłukiwania odpowiednim rozwiązaniem będzie uruchamiana automatycznie armatura elektroniczna.

Umywalka w WC powinna być wyposażona w armaturę elektroniczną bądź czasową z ogranicznikiem temperatury maksymalnej i ergonomicznym uchwytem lub funkcją delikatnego uruchamiania (*patrz katalog „Armatura sanitarna do obiektów publicznych” DOC 609PL, „Armatura do placówek opieki zdrowotnej i domów opieki” DOC 900PL i „Urządzenia sanitarne ze stali nierdzewnej” DOC 750PL*).

Jeśli pisuary są zainstalowane w rzędzie, należy je umieścić na różnych wysokościach, aby ułatwić do nich dostęp.

Przykładowy dobór produktów



Poręcz uchylna z Innox UltraPolish
Nr 510164P



Komfortowe oparcie do WC
Nr 510629



Poręcz uchylna Be-Line®
Nr 511964C



Zdalny przycisk uruchamiający spłukiwanie
Nr 510140



Stelaż do WC z systemem spłukiwania TEMPOMATIC Dual Control
Nr 564005DE + 464000



WC PMR 700 mm dla OzN
Nr 110710



Pojemnik ze szczotką do WC z ergonomicznym uchwytem
Nr 4051P + 4051M



Umywalka do WC PMR XS dla OzN
Nr 120400